



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°087/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI DELIBERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE: PRIME DETERMINAZIONI

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 28 (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 17:30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 23/5/2024 prot.n.6.149 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>	X		
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assiste alla seduta il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI DELIBERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE: PRIME DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giorno 15 Maggio e protrattesi fino alla notte del 17 Maggio 2024 hanno comportato pesanti effetti al suolo nei territori delle Province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, della Città Metropolitana di Venezia e nel Comune di Badia Polesine con locali fenomeni franosi, nonché rotture arginali ed esondazioni di alcuni corsi d'acqua e conseguenti allagamenti delle zone circostanti per l'impossibilità di scolo della rete idrica locale;

CONSIDERATO che i danni dovuti a questo evento di piena risultano ingenti e distribuiti su gran parte del comprensorio consortile e che, a seguito della richiesta formulata dalla Direzione Regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con nota del 20/5/2024 e finalizzata alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale a seguito dei predetti eventi calamitosi, la Struttura Consorziale ha tempestivamente inoltrato ai competenti Uffici regionali la prescritta relazione descrittiva datata 27/5/2024, formalizzando il danno in complessivi euro 9.275.274,70;

CONSIDERATO che nell'ambito di tale quadro descrittivo sono stati inseriti:

- l'intervento di somma urgenza riguardante la sostituzione della tubazione di scarico ammalorata dell'impianto idrovoro Pisani in Comune di Anguillara Veneta dell'importo di euro 200.000,00: trattasi di intervento già condiviso con la propria deliberazione n.66/2024 del 18/4/2024 e con la successiva n.74/2024 del 9/5/2024, ma aggravatosi con le predette precipitazioni;
- l'intervento di somma urgenza per la messa in pristino della elicotomba n. 3 dell'impianto idrovoro Taglio in Comune di Anguillara Veneta dell'importo di 135.000,00;
- l'intervento di somma urgenza per la messa in pristino delle due elicotombe dell'impianto idrovoro Valgrande in Comune di Santa Caterina d'Este dell'importo di euro 65.000,00;

APERTA la discussione, nel corso della quale è stato compiutamente valutato lo stato di criticità del territorio dovuto agli eventi di piena ed agli ingenti quantitativi di pioggia caduti nel comprensorio;

RITENUTO di prendere atto della predetta relazione descrittiva finalizzata alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di iniziare a predisporre tutta la documentazione riguardante le tre predette somme urgenze per l'inoltro al competente Ufficio del Genio Civile e quindi al competente Ministero, oltre che per una pronta esecuzione;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione descrittiva datata 27/5/2024 e finalizzata alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di iniziare a predisporre tutta la documentazione riguardante le tre predette somme urgenze per l'inoltro al competente Ufficio del Genio Civile e quindi al competente Ministero, oltre che per una pronta esecuzione;

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

IL PRESIDENTE
Michele Zanato

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 4/6/2024;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

RELAZIONE DESCRITTIVA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI
DELIBERAZIONE DELLO

STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO NAZIONALE

A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI
DAL 15.05.2024 AL 17.05.2024
(DPGR 42/2024 E DPGR 44/2024)

ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGEUGANEO
PROVINCIA	PADOVA

Referente / Dichiarante	Dott. Stefano Vettorello
Telefono	0429-601563
E-mail	stefano.vettorello@adigeuganeo.it


1. DATA EVENTO

15/05/2024 - 16/05/2024 - 17/05/2024 con varia intensità durante le giornate indicate.


2. DESCRIZIONE DELL'AVVERSITÀ ATMOSFERICA

Nelle giornate tra il 15 maggio ed il 17 maggio u.s. un'ondata di precipitazioni ha interessato tutto il territorio del Consorzio con fenomeni a tratti anche forti in occasione di rovesci, localmente anche temporaleschi. In totale dall'inizio dell'evento, mercoledì 15 maggio fino a venerdì 17 maggio sono caduti da 139 mm a 173 mm sulla quasi generalità del versante occidentale del comprensorio, con il valore massimo concentrato nella zona del Montagnanese.


Le immagini seguenti riportano i giorni più piovosi nello spazio temporale tra il 15 maggio e il 17 maggio, all'interno del Comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e nelle zone periferiche.

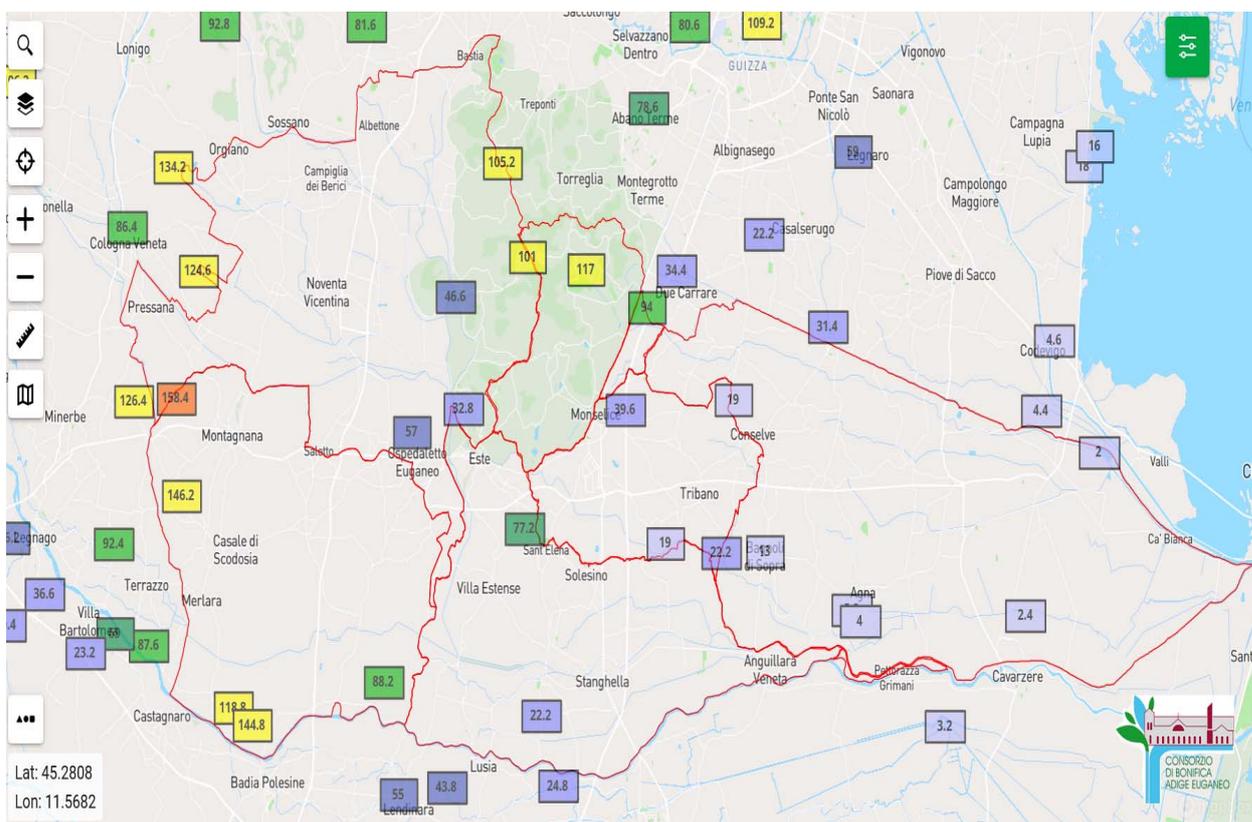

Piovosità nell'arco delle 24 ore del 15 maggio

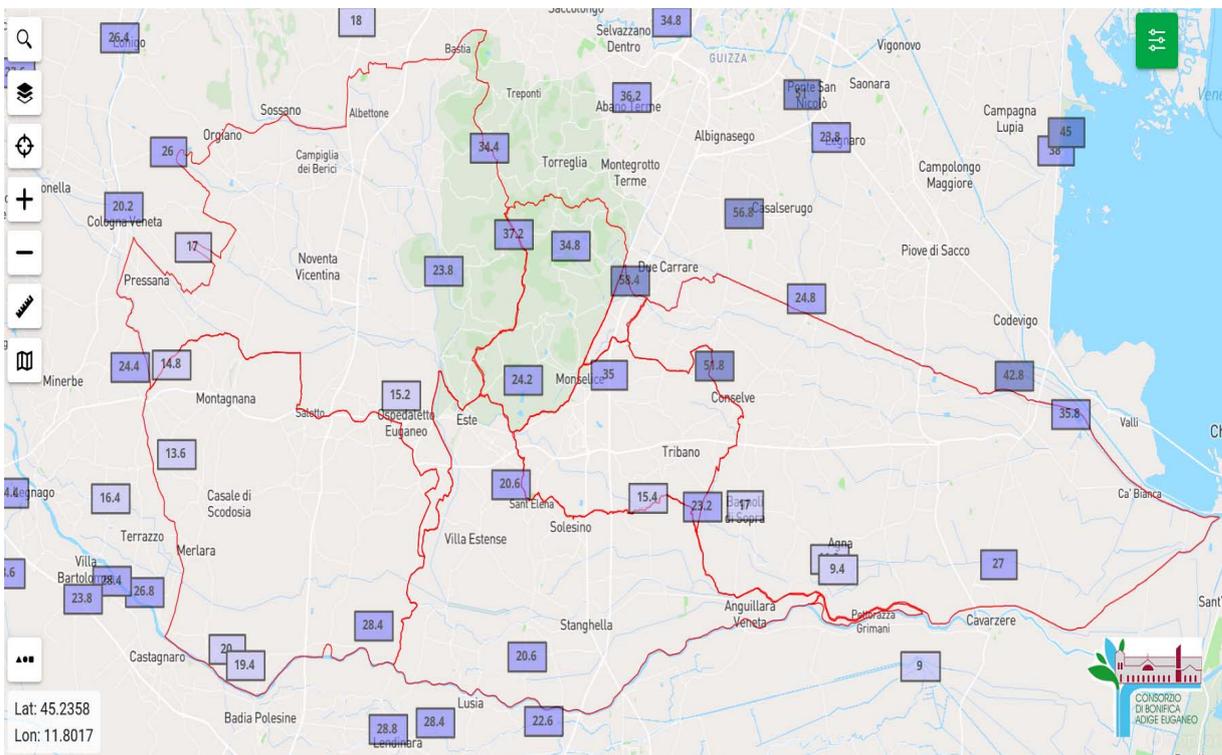

Piovosità nell'arco delle 24 ore del 16 maggio

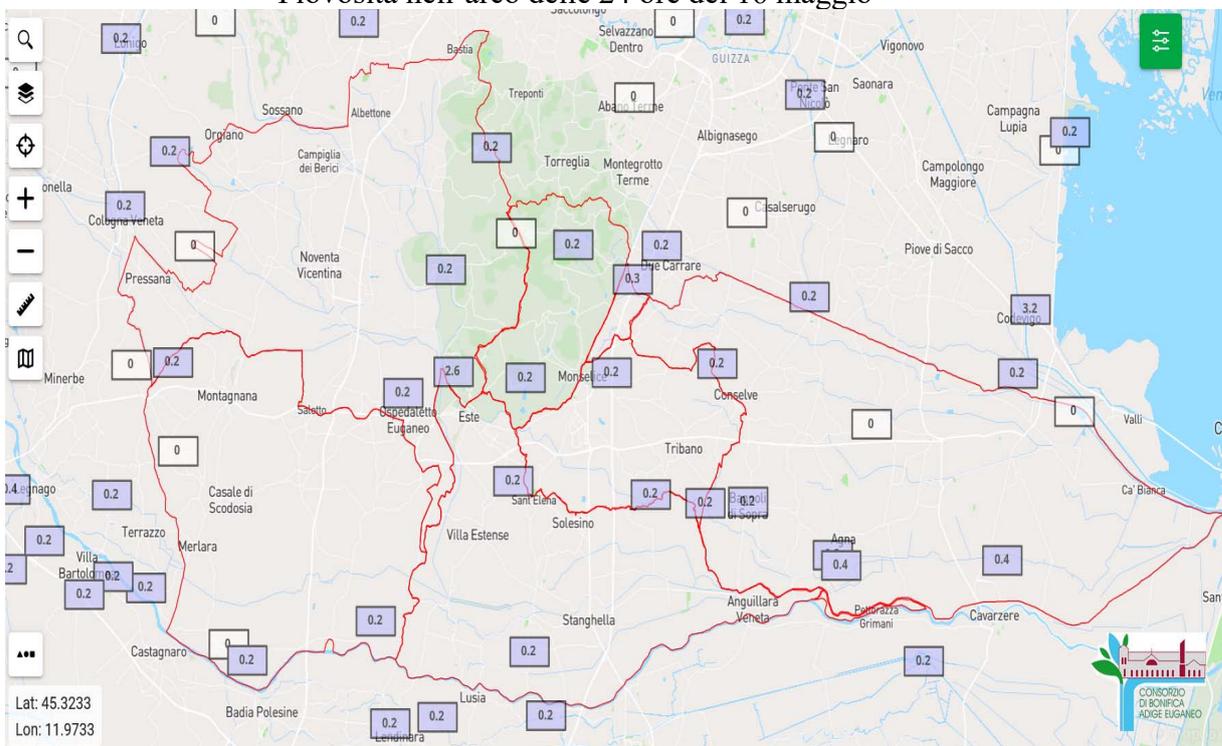

Piovosità nell'arco delle 24 ore del 17 maggio

Le tabelle seguenti riportano le misurazioni di pioggia giornaliera effettuate dall'ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo in alcune località ricadenti nel comprensorio consorziale e nelle immediate vicinanze nei giorni indicati

Pioggia giornaliera [mm/giorno]					
	Provincia di Padova			Provincia di Vicenza	Provincia di Verona
Data	Teolo	Galzignano	Montagnana	Lonigo	Arcole
15/05/2024	105.2	117	158.4	78.6	106.2
16/05/2024	34.4	34.8	14.8	26.4	23.6
17/05/2024	0.2	0.2	0.2	0.2	0
Totale	139.8	152	173.4	105.2	129.8

3. EFFETTI AL SUOLO E DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI

Nella rete idraulica consorziale si sono registrati, in alcuni casi, violenti aumenti del livello idrometrico. A partire dal 16 maggio gli stati idrometrici di piena dell'asta Fratta – Gorzone hanno determinato, in base al Protocollo di gestione esistente, la limitazione allo scarico del 50% della portata meccanicamente sollevabile da parte di tutte le idrovore dell'asta e successivamente nell'arco di poche ore lo spegnimento totale di tutti gli impianti. Solamente a partire dal 19 maggio è stata possibile la graduale riaccensione delle pompe delle idrovore. La sospensione dei pompaggi ha determinato l'esondazione delle acque nelle aree più basse della rete consortile con diffusi allagamenti.

Gli eccezionali eventi meteorici e il fermo impianto, determinato dalla piena del Fratta – Gorzone, hanno causato ulteriori deterioramenti alla rete di canali demaniali consortili, con estesi franamenti di sponda e sedimentazioni di fondo come dettagliato nell'allegato A separatamente compilato

Il dato riassuntivo relativo alle frane censite e computate assomma a € 8.335.500.

Presso un importante cantiere relativo alla realizzazione dei Lavori per la diversione LEB si sono registrati importanti allagamenti che hanno danneggiato i lavori in corso e reso necessario un intervento straordinario per il ripristino distribuito su 7 localizzazioni puntuali per un costo complessivo di € 155.000.

Oltre ai danni sopra elencati, si è dovuto procedere all'avvio di interventi di somma urgenza per il ripristino di impianti idrovori già provati da eventi precedenti:

- Somma urgenza per la sostituzione della tubazione di scarico ammalorata dell'impianto idrovoce Pisani in comune di Anguillara Veneta: importo euro 200.000,00;



- Somma urgenza per la messa in pristino dell'elicopompa n. 3 dell'impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara veneta: importo euro 135.000;
- Somma urgenza per la messa in pristino delle 2 elicotompe dell'impianto idrovoro Valgrande in comune di Santa Caterina d'Este: importo euro 65.000;
- Intervento urgente per ripristino funzionalità elettrica impianto idrovoro Lavacci in comune di Granze: importo euro 9.774,70;
- Intervento urgente per ripristino impianto idrovoro Baone in comune di Baone: importo euro 25.000,00;
- Intervento urgente per ripristino funzionalità impianto pluvirriguo Poiana in comune di Poiana Maggiore: importo euro 100.000,00;
- Intervento urgente per ripristino funzionalità impianto idrovoro San Felice: importo euro 250.000,00;


A seguire alcune foto di franamenti nel comprensorio:





3.1 ALLAGAMENTI E FENOMENI DI ALLUVIONAMENTO

Come indicato nel paragrafo precedente, per effetto combinato di precipitazioni abbondanti e sospensione dei funzionamenti, si sono verificati allagamenti in molte zone del comprensorio consortile, meglio evidenziate nella cartografia seguente che riporta anche i corsi d'acqua interessati da franamenti spondali.

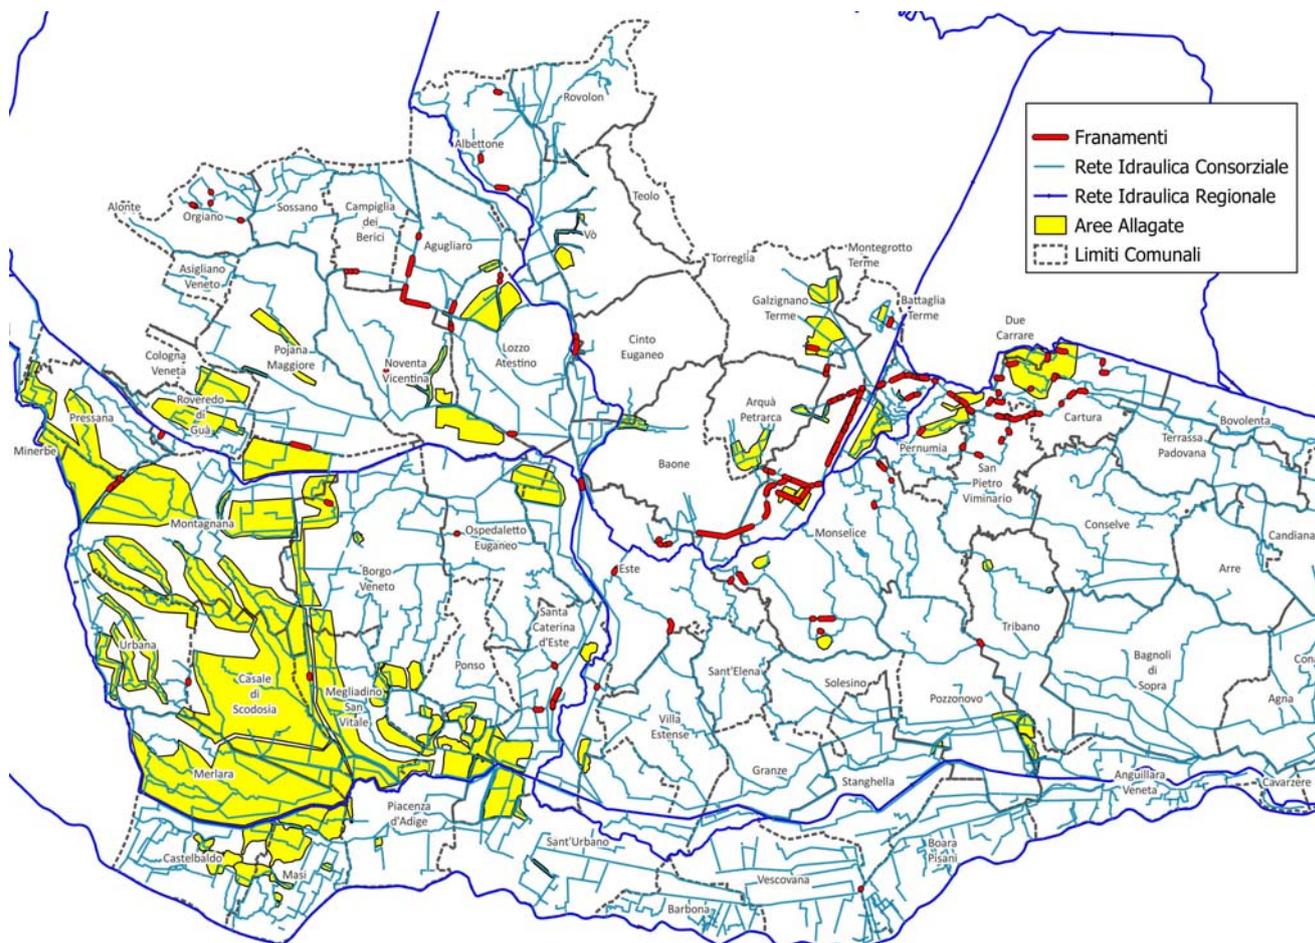

Di seguito viene riportata, inoltre, una documentazione fotografica delle criticità dovute da allagamenti e fenomeni di alluvionamento che hanno interessato il territorio gestito.

Località Vampadore – Comune di Megliadino San Vitale



Località Colonna – Comune di Santa Caterina d'Este



4. LA RISPOSTA OPERATIVA ALL'EMERGENZA

In relazione all'evento non sono state intraprese azioni immediate di ripristino per mancanza di fondi per quanto riguarda gli estesi franamenti riscontrati sui canali con la messa in sicurezza delle aree interessate che, in ogni caso, non sono agibili al pubblico. Sono stati avviati, invece, 7 interventi di somma urgenza presso il cantiere danneggiato della Deviazione LEB e n. 4 interventi di somma urgenza presso altrettanti impianti idrovori come descritto sopra.

Dati di sintesi:

Numero di edifici di proprietà danneggiati: n. ____0____

Numero di edifici di proprietà dichiarati inagibili: n. ____0____

Numero di interventi di ripristino o somme urgenze avviati: n. ____14____ su un totale di: n. ____118____

Numero di interventi strutturali non ancora avviati: n. ____104____ su un totale di: n. ____118____

Altro:

Data, li: 27/05/2024
_____Firma: Dott. Stefano Vettorello
Firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 e s.m.i.

MODALITÀ DI INVIO

La presente relazione va trasmessa, perentoriamente entro i termini sopra specificati, alla Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ai soli indirizzi di seguito evidenziati e con **entrambe** le seguenti modalità:

- all’indirizzo PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it, avendo cura di allegare il SOLO documento datato e firmato in formato PDF. La relazione può essere sottoscritta digitalmente.
- all’indirizzo e-mail della Funzione F9 (censimento danni): f9.censimentodanni@regione.veneto.it, avendo cura di allegare il SOLO documento in formato editabile di Microsoft Word o compatibile.

Nell’oggetto della nota/e-mail di trasmissione indicare: “*DPGR n. 23-31/2024. Trasmissione relazione descrittiva*”.

Si sottolinea che non sono ammesse altre modalità di invio o trasmissioni a indirizzi pec ed e-mail diversi da quelli sopra specificati.

ALLEGATI

- A. Copia delle ordinanze di interdizione o modifica della viabilità adottate dall’Organo competente.
- B. Copia dei verbali di somma urgenza redatti nell’immediatezza dell’evento.

Gli allegati potranno essere inviati con separata e-mail al solo indirizzo:

f9.censimentodanni@regione.veneto.it (per essi non è necessaria la trasmissione via pec)

Nell’oggetto della nota/e-mail di trasmissione indicare: “*DPGR n. 23-31/2024. Trasmissione allegati relazione descrittiva*”.